



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ofício nº 78/2021

Ibitinga, 17 de agosto de 2021.

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 2516/2021
Data: 26/08/2021 Horário: 10:47
LEG - MTR 384/2021

Assunto: Resposta ao Requerimento 464/21
Excelentíssimos Senhores Vereadores:

1) É de conhecimento da autarquia que a pressão de água está muito fraca e que a mesma não está chegando em algumas casas do bairro?

2) Quais medidas serão tomadas pelo SAAE para que este problema seja resolvido?

Sim, temos conhecimento, segundo nosso Diretor de Projetos e Obras, André Ricardo Bazoni, estamos aguardando a chegada de um inversor de potência, que atenda a necessidade da bomba de pressurização.

Inclusive, o setor de engenharia do SAAE instalou um manômetro no bairro e constatou que a pressão das redes está dentro da normalidade, ou seja, entre 15mca (metros de coluna de água) a 50mca; somente a parte alta do Jd Alvorada ficou abaixo, atingindo 10mca, conforme laudo anexo, instalando o aparelho, a situação volta a normalidade.

Desde já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga se coloca a disposição, aproveitamos o ensejo para renovar elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;

FRAUZO RUIZ SANCHES

Gestor Executivo

Aos Excelentíssimos Senhores Vereadores
Ricardo Prado
Célio Aristão
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
R. Vítor Maida, nº 563 - Centro
Ibitinga/SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
IBITINGA-SP

Protocolo: 500/2021

Referente ao inquérito civil

N. 14.0280.0000740/2021

Ofício n. 158/2021MP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SAAE, autarquia municipal, devidamente inscrita no CNPJ 45.321.791-90 e Inscrição Estadual n. 344.118.222.110, situada na Rua Capitão Felício Racy, 1556 – Centro – Ibitinga-SP, representado por seu Gestor Executivo Frauzo Ruiz Sanchez, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, **REQUERER E INFORMAR** o que segue abaixo:

A ilustre Promotoria de justiça enviou o referido ofício n. 158/2021 solicitando que esta Autarquia preste esclarecimentos pelo motivo da falta de água nos bairros Jardim Aurora e Jardim Alvorada desta cidade de Ibitinga-SP.

Primeiramente, cabe esclarecer que, conforme análise do Engenheiro João Cardoso Pimentel, não há falta de água nos referidos bairros, mas sim, em determinada localidade, o não atingimento de pressão mínima na rede.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Tal fato é corroborado, conforme teste realizado, com equipamento manômetro feito pelo Departamento de Engenharia desta Autarquia.

Cumpre informar a esta i. Promotoria de Justiça, conforme resposta do Engenheiro civil desta Autarquia Sr. João Cardoso Pimentel, a qual se encontra em anexo, que o loteamento possui 118 (cento e dezoito) lotes e foi estabelecido que o empreendedor construiu um poço com vazão mínima de 10,62m³/h (funcionando 20 horas por dia) e um reservatório com volume de 70,80 m³ e altura suficiente para garantir pressão mínima de 15 mca na rede.

Ainda informou que os moradores reclamam que a pressão da água na rede não é a ideal.

Por esse motivo, houve a instalação de manômetro nos respectivos bairros e foi constatado que a pressão da água nas referidas redes estão dentro da normalidade, ou seja, entre 15 mca (metros de coluna de água) a 50 mca, tendo somente ficado abaixo na parte alta do Jardim Alvorada que atingiu 10 mca.

Sendo assim, não há falta de água nos bairros e sim o referido problema se deu pelo fato de a bomba pressurizadora (booster) em manutenção, no entanto, assim que o mesmo entrar em funcionamento, tal situação será regularizada.

Para tanto, foram realizadas medições no local no dia 27/07/2021, conforme relatórios em anexo.

Portanto, pode-se concluir, derradeiramente que não há falta de água nos referidos bairros, mas sim, em determinada localidade (parte alta) do bairro pressão um pouco abaixo do ideal (15 mca).

Por fim, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Ibitinga, 05 de Agosto de 2021.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
Gestor Executivo Frauzo Ruiz Sanches



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

CNPJ 45.321.791/0001-90 - Inscr. Estadual 344.118.222.110
Rua Bom Jesus, nº 717 - Fone: (16) 3342-2060 - Fax: (16) 3342-2175 - IBITINGA - SP - CEP 14.940-000

FICHA DO PROTOCOLO/PROCESSO

Nº 0500/2021

DATA 26/07/2021

SENHOR GESTOR


Ibitinga, 29 de Julho de 2021.

Informamos que em relação ao Ofício nº 158/2021 IC 14.0280.0000740/2021-2 do MPSP (Ministério Público Do Estado De São Paulo), efetuamos a instalação de manômetro nos respectivos bairros e constatamos que a pressões da água nas referidas redes estão dentro da normalidade, ou seja, entre 15 mca(metros de coluna de água) a 50 mca; tendo somente ficado abaixo na parte alta do Jardim Alvorada que atingiu 10 mca.

Tal fato esta ocorrendo por estar com o booster (moto bomba pressurizadora) em manutenção, conforme já explicado anteriormente e assim que o mesmo entrar em funcionamento tal situação sera regularizada.

Anexo relatório das medições efetuadas no local no dia 27/07/2021.

Para tal emitimos esta informação.

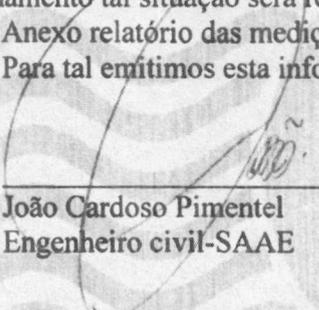

João Cardoso Pimentel
Engenheiro civil-SAAE

IBITINGA

24/07/2024

COM DOMÍNIO SOL NASCENTE / PRESSÃO DE A GUA
SOL NASCENTE PARTE BAIXA

PRESSÃO 25. METROS

COM DOMÍNIO SOL NASCENTE

PARTE ALTA
PRESSÃO 15. METROS

SARDINHA ALVARADA

PARTE BAIXA

PRESSÃO 15 METROS

SARDINHA ALVARADA

PARTE ALTA

PRESSÃO 10. METROS

SOL NASCENTE PARTE
BAIXA = 25 mca EM
27/07/2021



WALDO CARDOSO PIENZI
Engenheiro Civil
CRP 060 170 007

10



30


SOL NASCENTE PARTE ALTA
PRESSAO = 15 m.c.a.
em 27-07-2021



eo 2021-07-27 at 17.52.33

10
▷
30

JOÃO CARLOS PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 066/10203 1

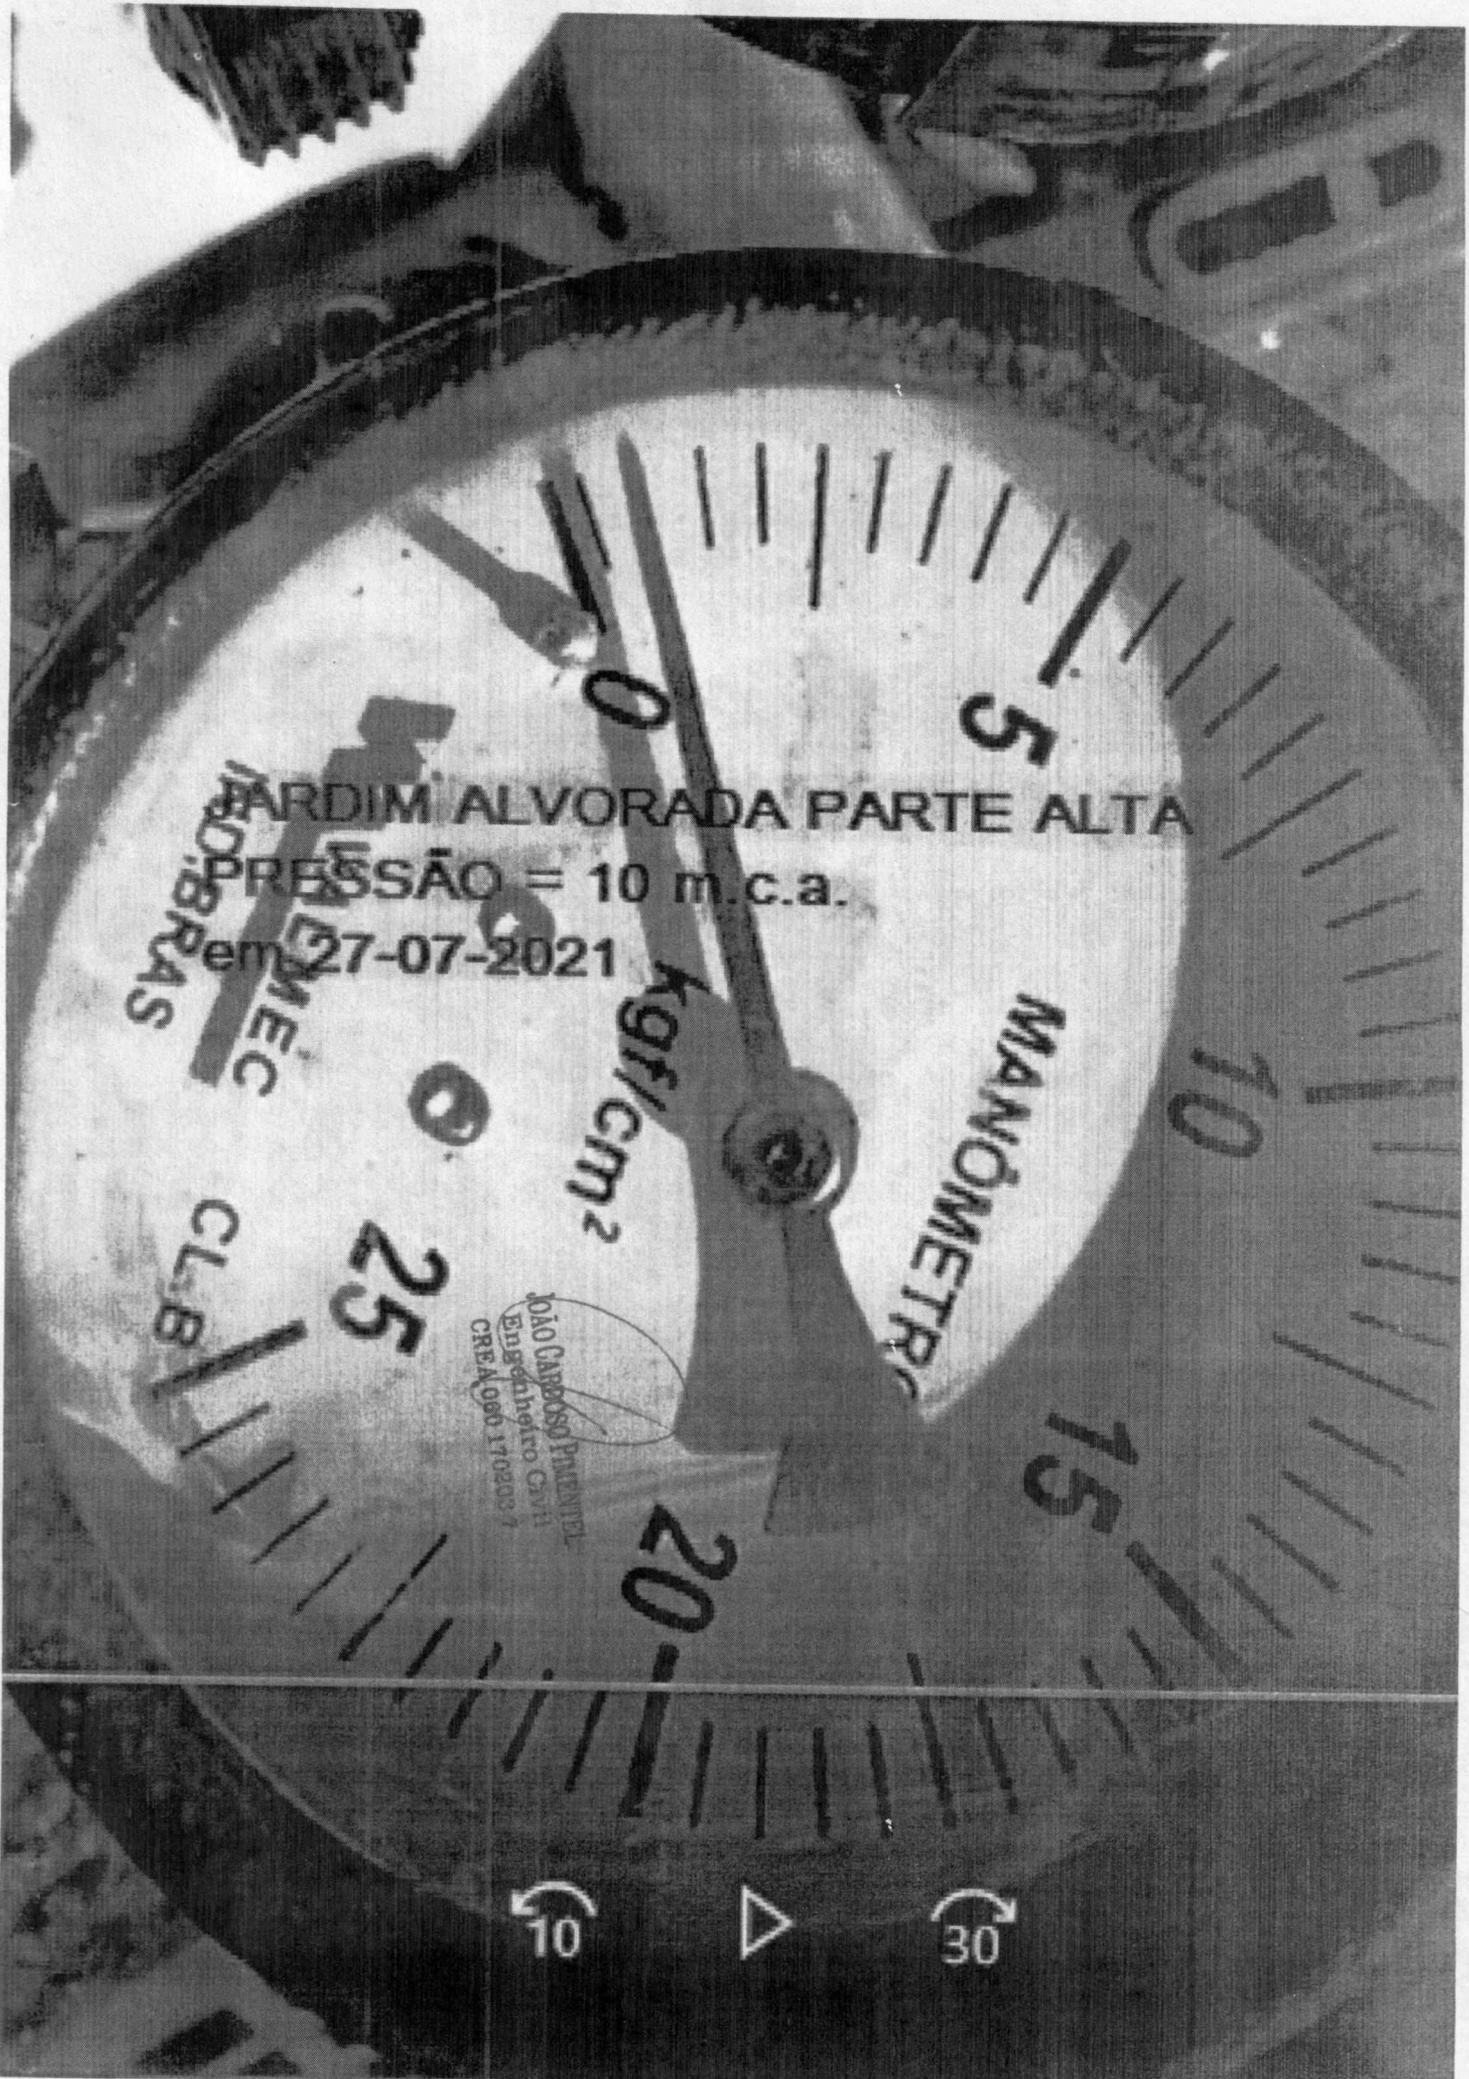

LIMEC
KOD:BRAS

JARDIM ALVORADA PARTE ALTA
PRESSÃO = 10 m.c.a.
em 27-07-2021

kgf/cm²

MANÔMETRO

CLB

25

JOÃO CARLOS PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 090 170203 7

20

15

10



30

JARDIM ALVORADA PARTE BAIXA
PRESSÃO = 15 m.c.a.
EM 27-07-2021



JOÃO CARDOSO PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 060 170203 7